


Rzut z góry

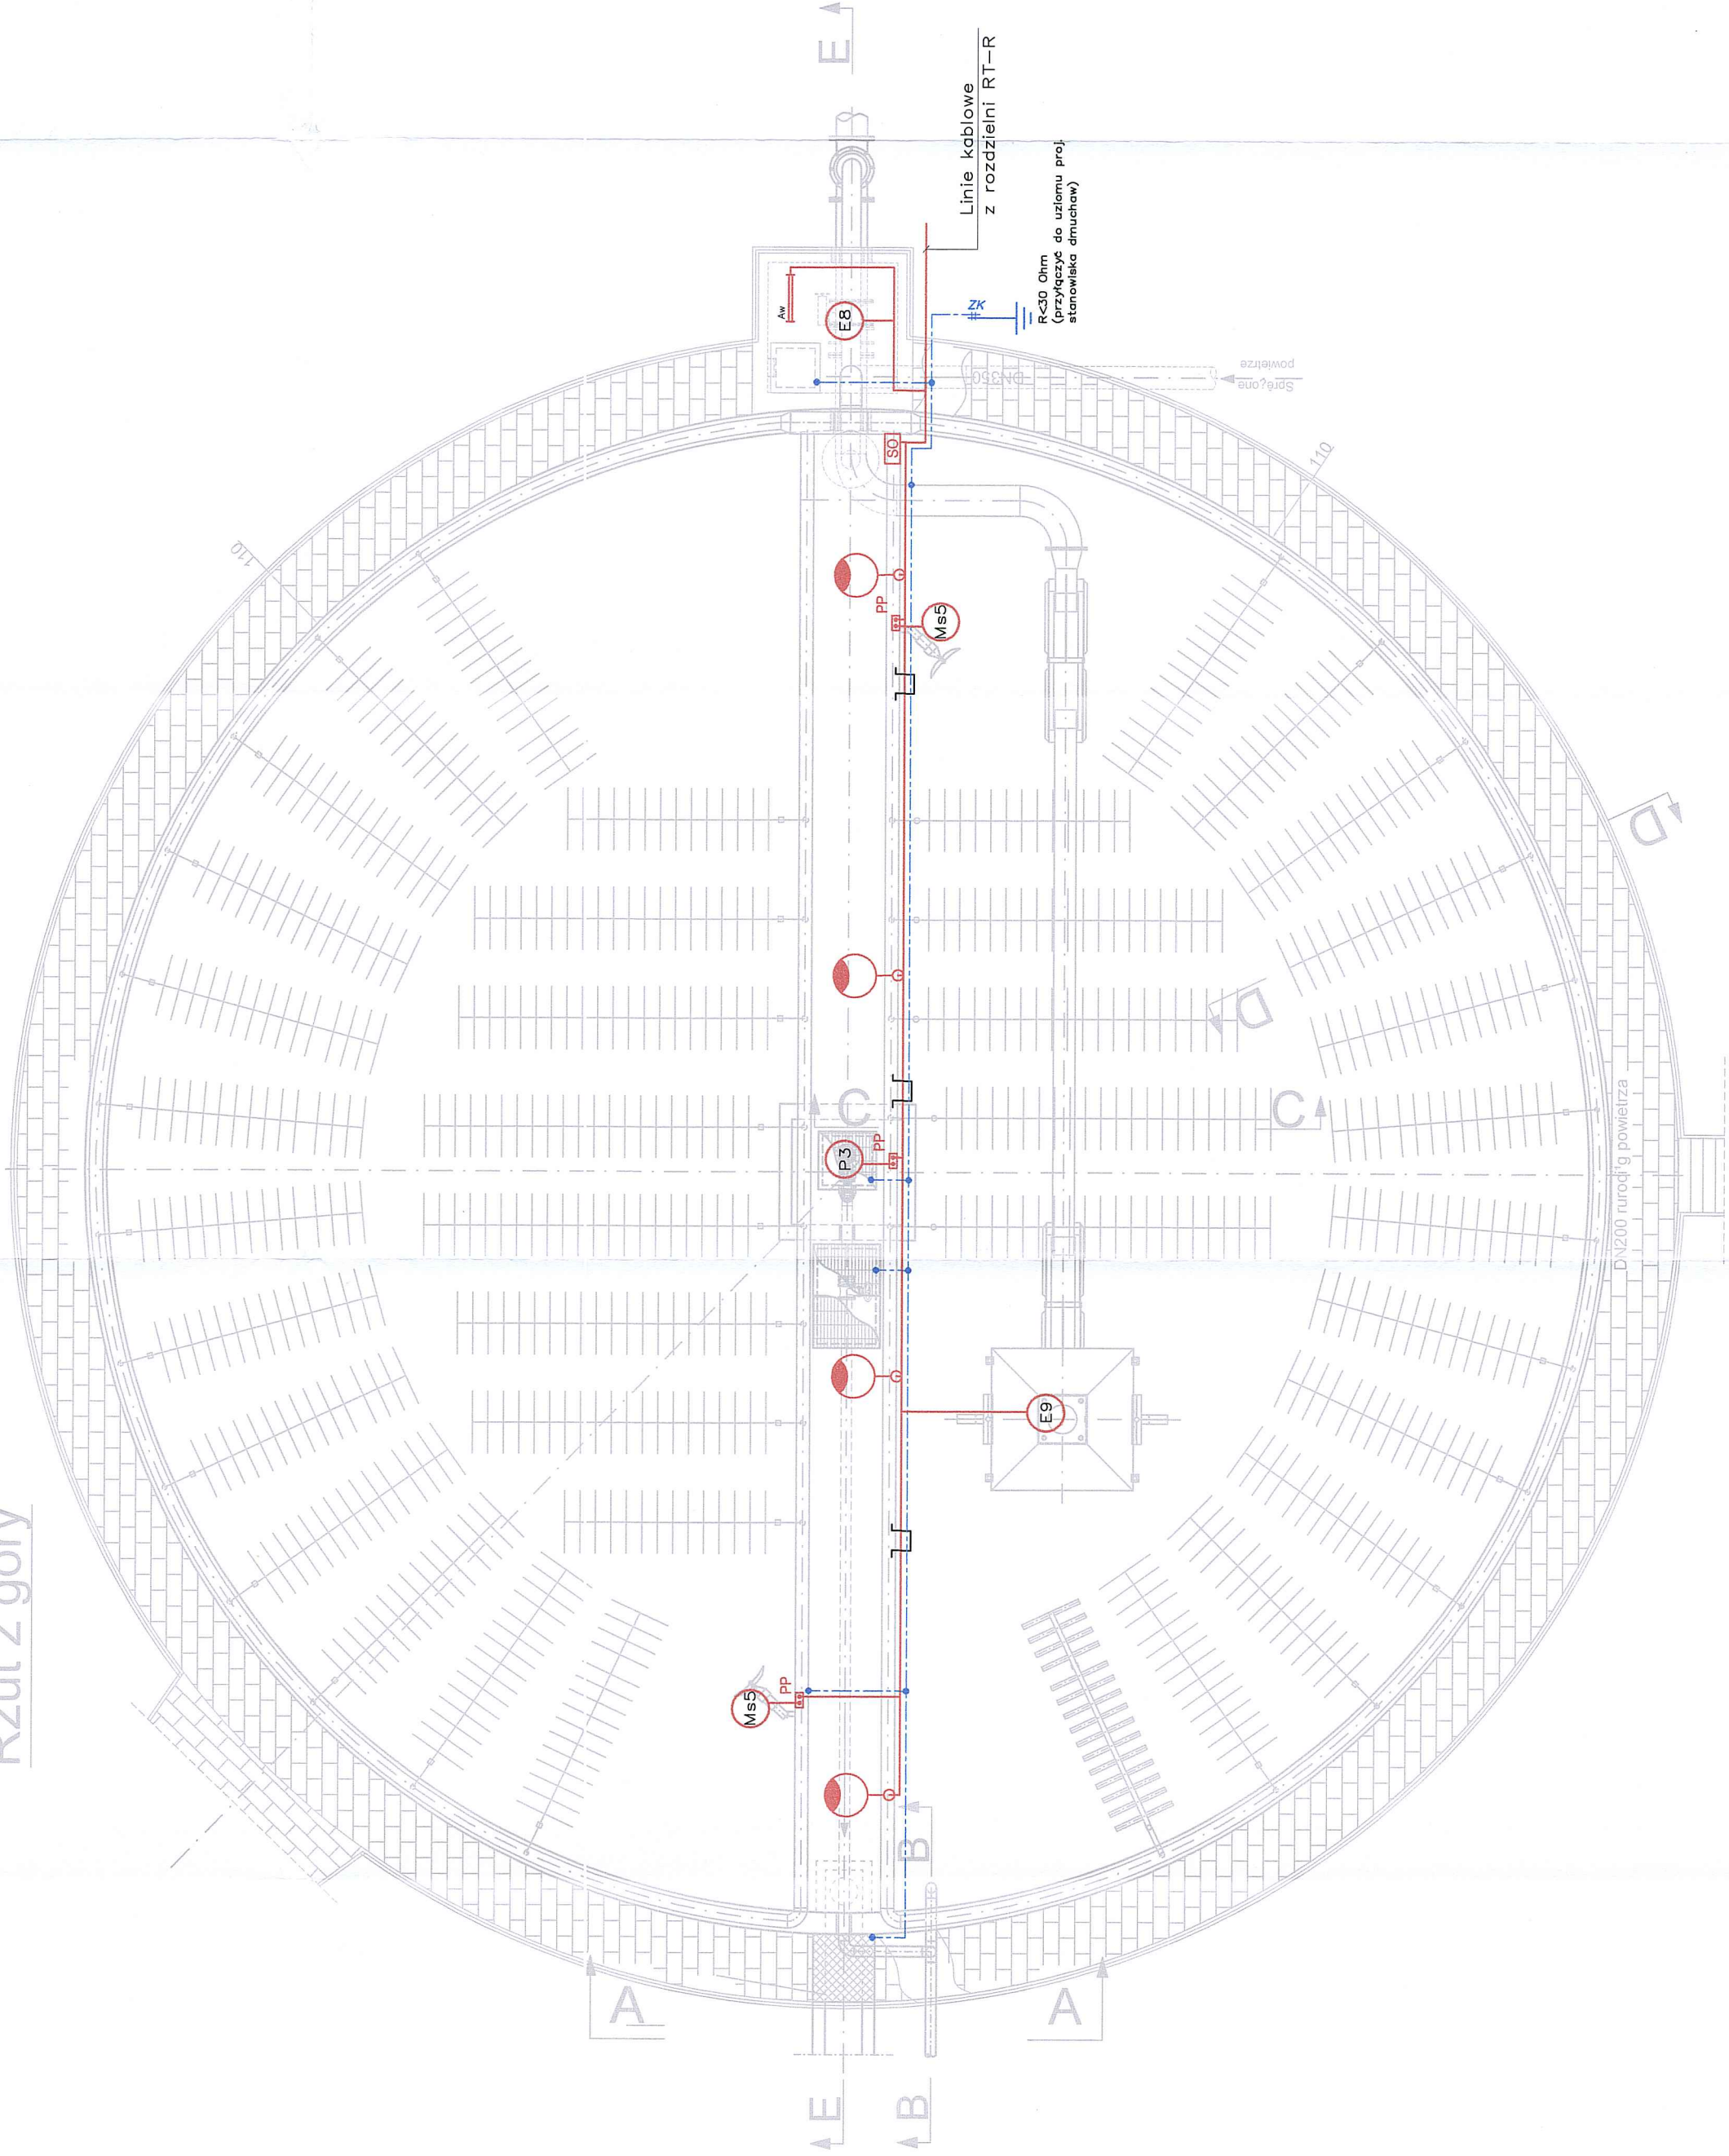

Legenda

Kable zasilające i sterownicze

Korytko ze stali kwasoodpornej K-100 z pokrywą

Puszka przyłączeniowa KF 2300 G IP66 z tworzywa

Skrzynka załączania oświetlenia FP 0151 IP66 z tworzywa

Nieświatlacz IP66 z lampą sodową 100W na wysięgniku stalowym ocynkowanym h=3m + puszką rozdzielczą KF 0202 G

Oprawa świetłkowa 2x18W 24V IP66 z modulem baterijnym oświetlenia P-h

Instalacja wyrównawcza FeZn 25x4, LgY 1x16

UWAGA!

Wszystkie kable należy układać w korytkach kablowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych RL, RKG (podejścia do osprzętu)

ul. Sikorskiego 19 65-454 Zielona Góra tel:(68) 451-85-86 e-mail: sekretariat@eskoconsulting.pl				Skala 1:100	
Objekt: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślubicach"		nr rys. 02		nr rys. 02	
Tytuł rys.: Instalacje wewnętrzne reaktora SBR		nr upr. 130/90/ZG		nr upr. LBS00086/POCE/12	
Projektował: mgr inż. Arkadiusz Sadowski		nr upr. 130/90/ZG		nr upr. LBS00086/POCE/12	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Wróblewski		nr upr. LBS00086/POCE/12		nr upr. LBS00086/POCE/12	