



Platforma PLC:


- istn. jednostka centralna 14DI/10DQ z portem komunikacyjnym Ethernet
- proj. moduł wej cyfrowych 16DI
- proj. moduł wej analogowych 4AI 4-20mA

UWAGA!

1. Monta panelu operatorskiego na elewacji istniej cej szafy RS
2. Proj. elementy układu automatyki (switch, konwerter itp.)
montowa w dodatkowej szafce przy RS

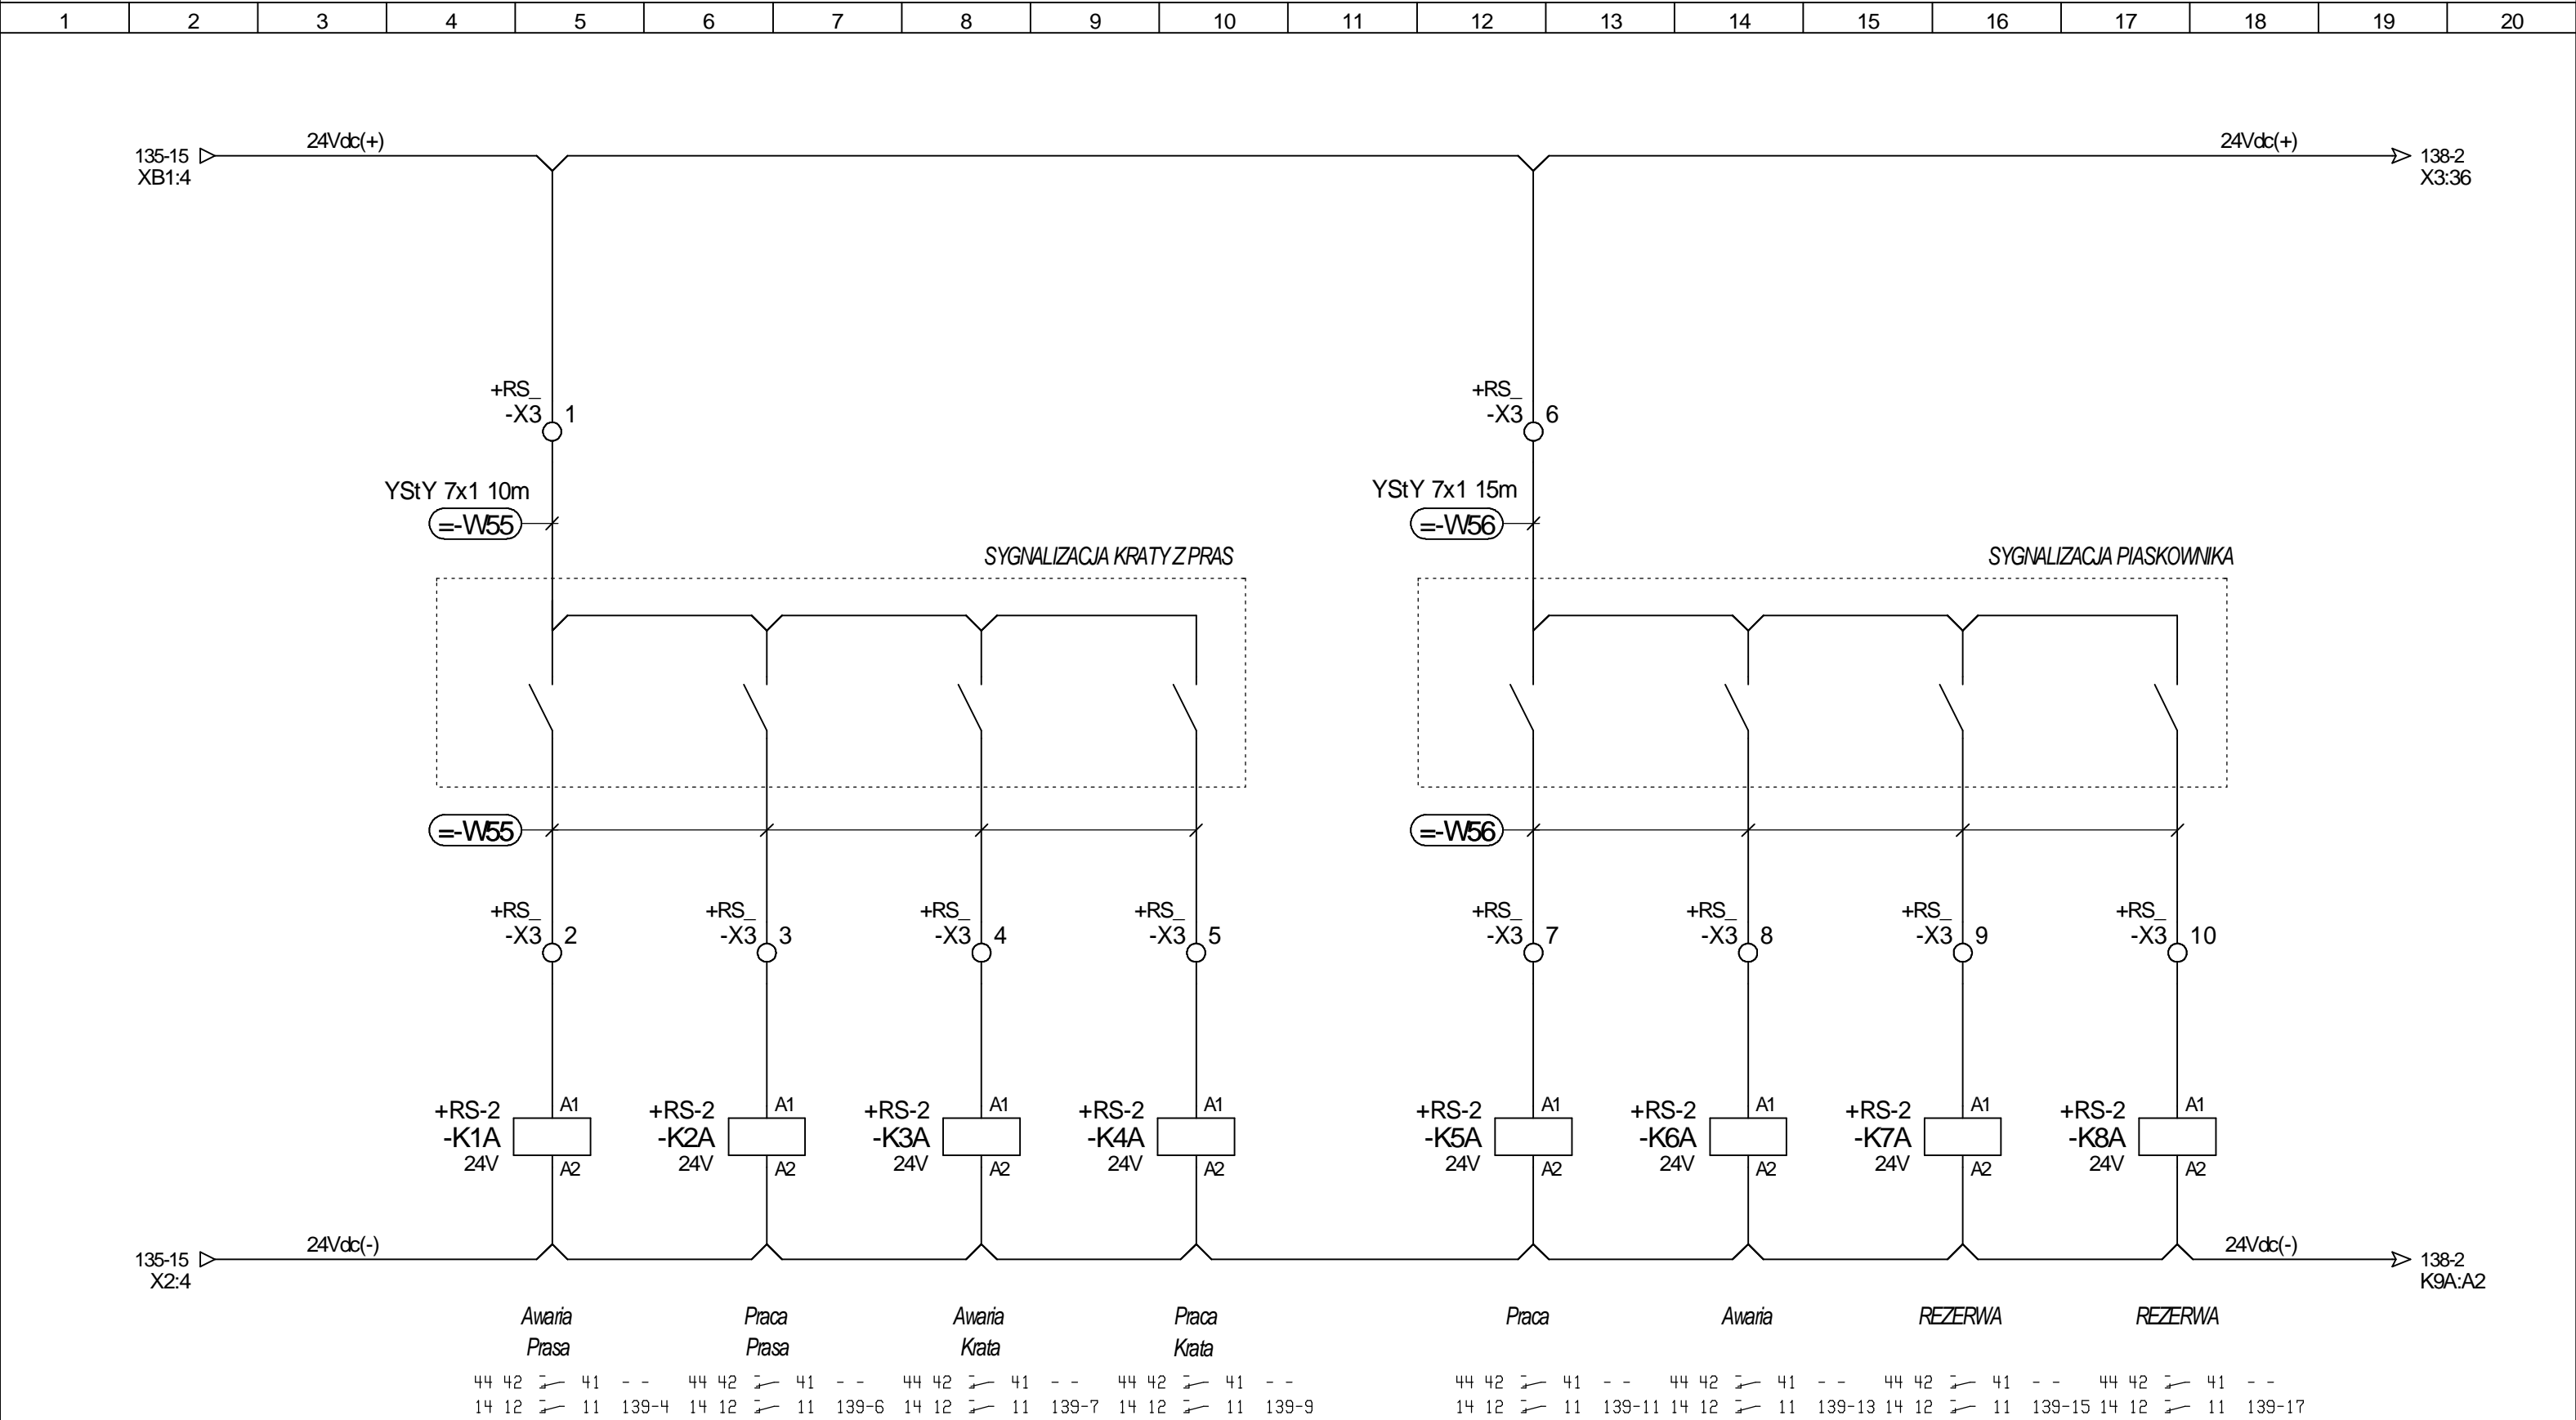

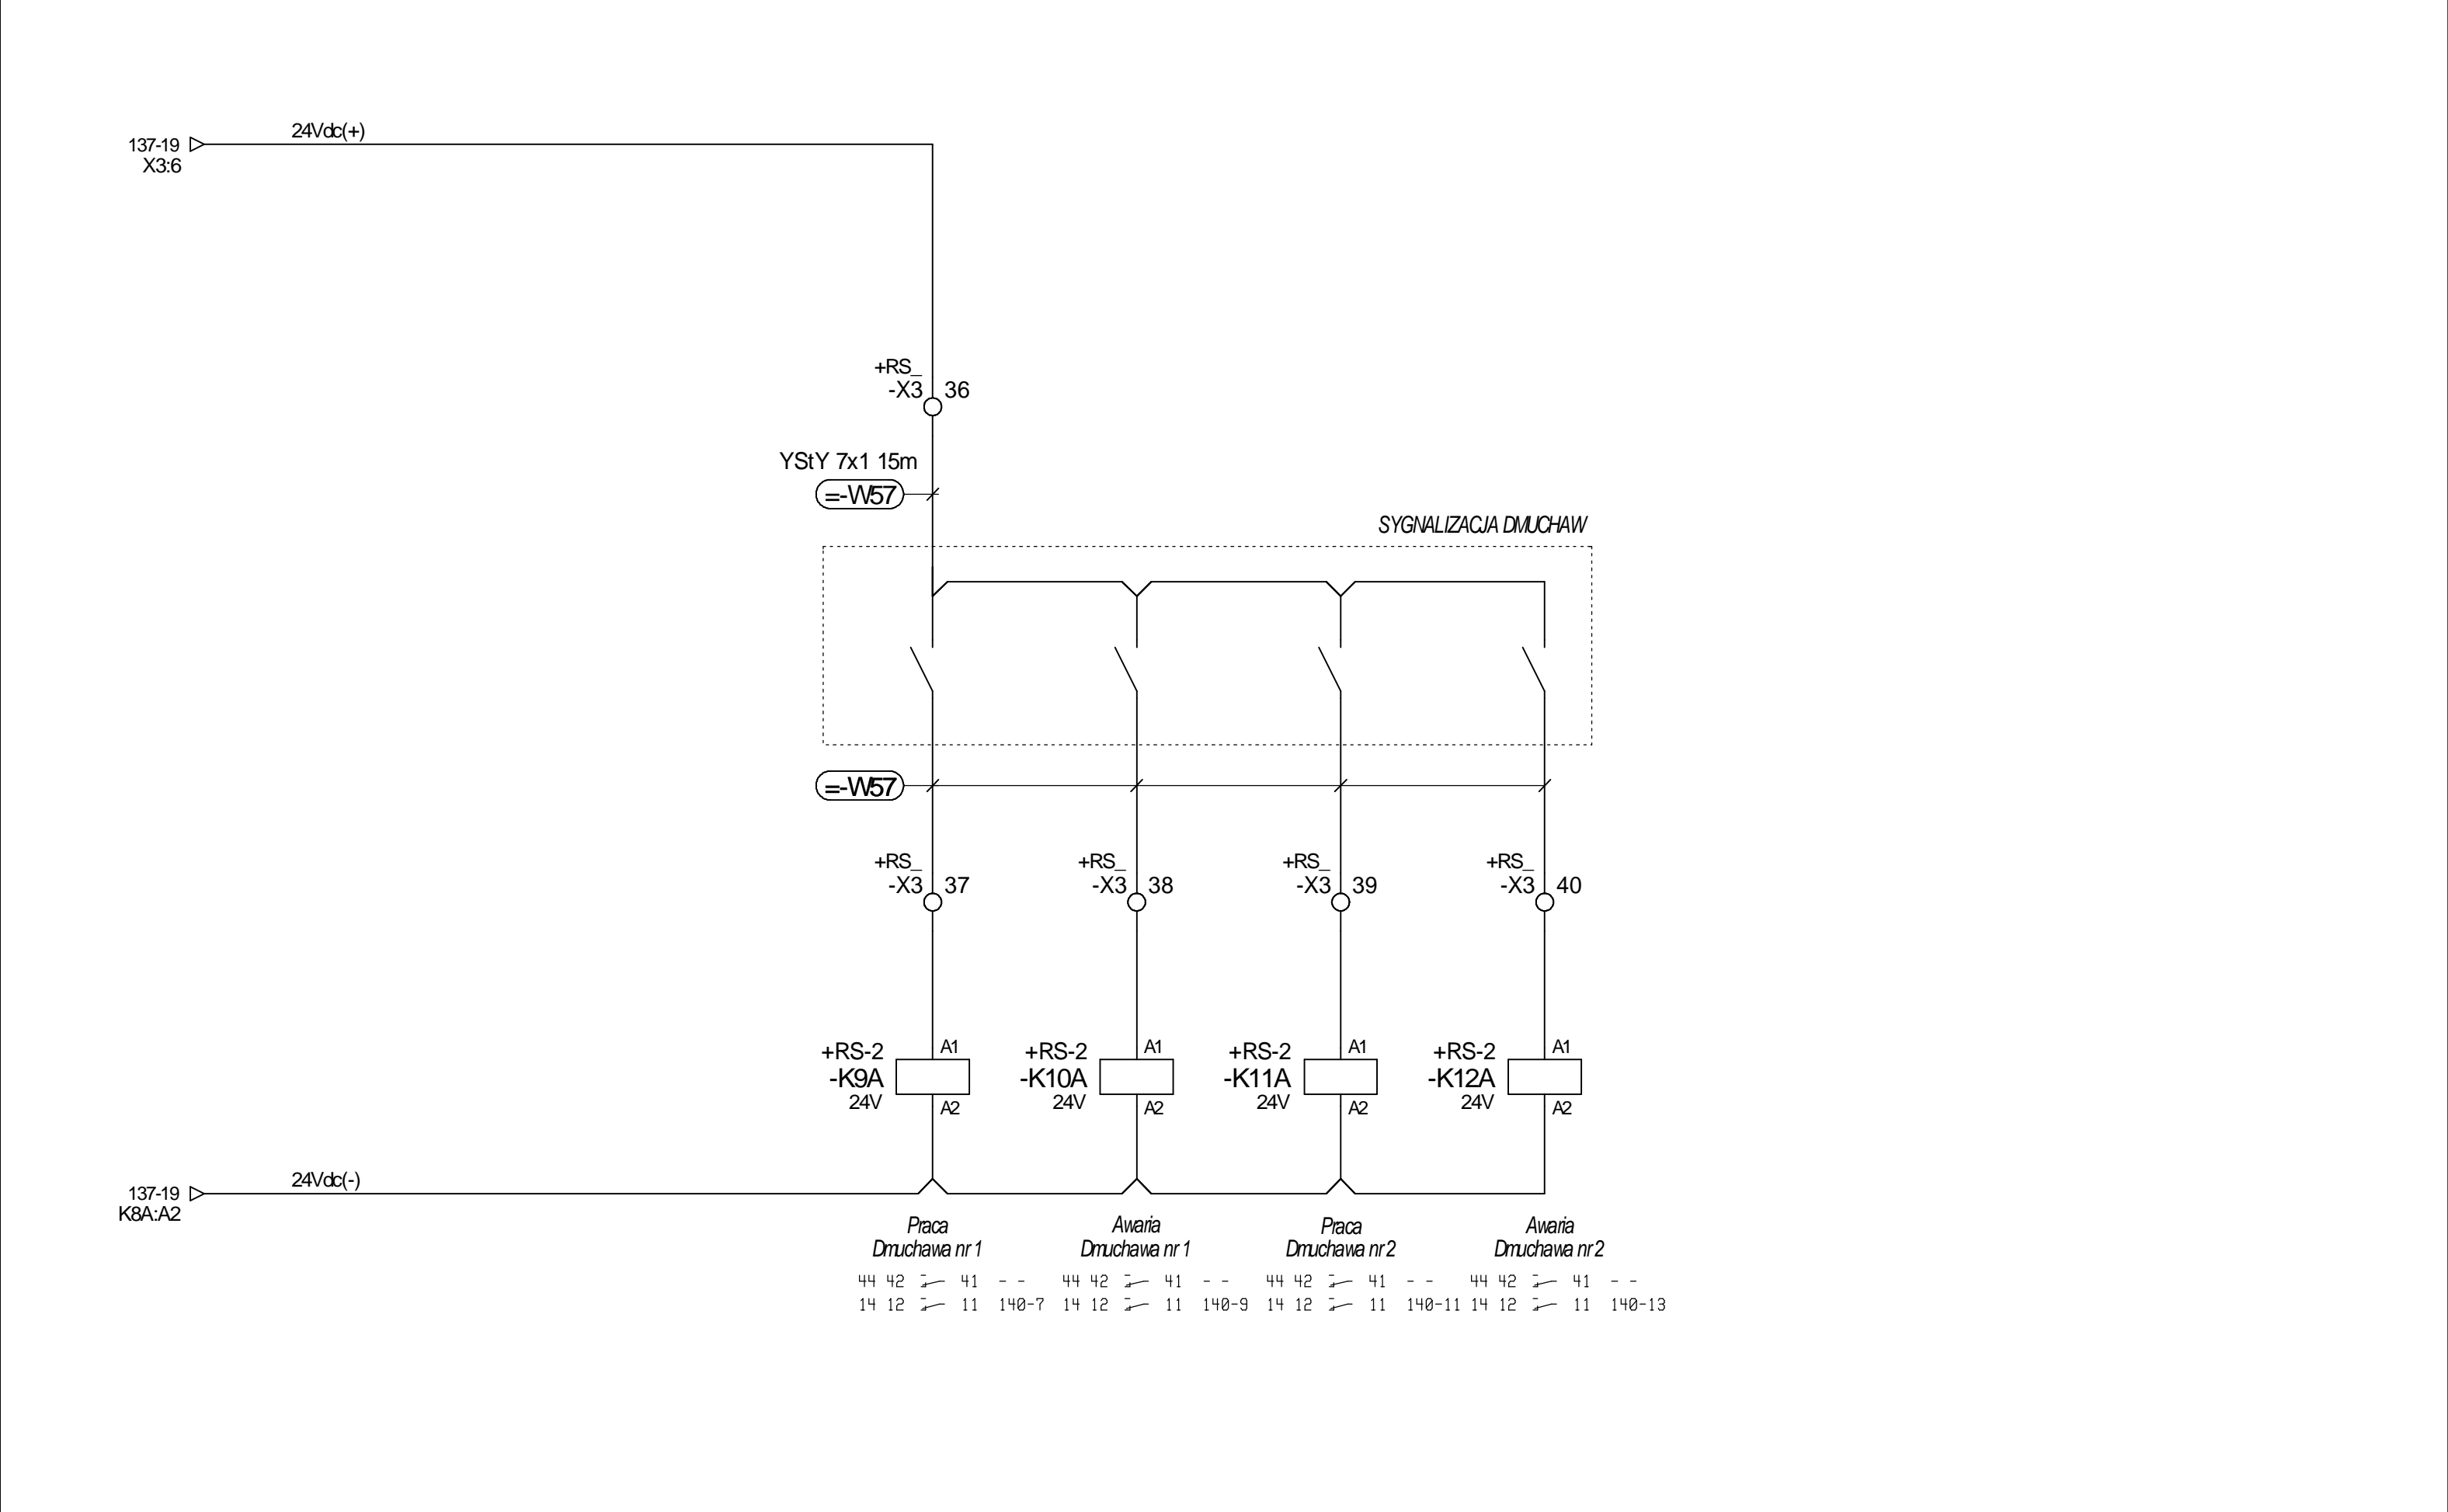

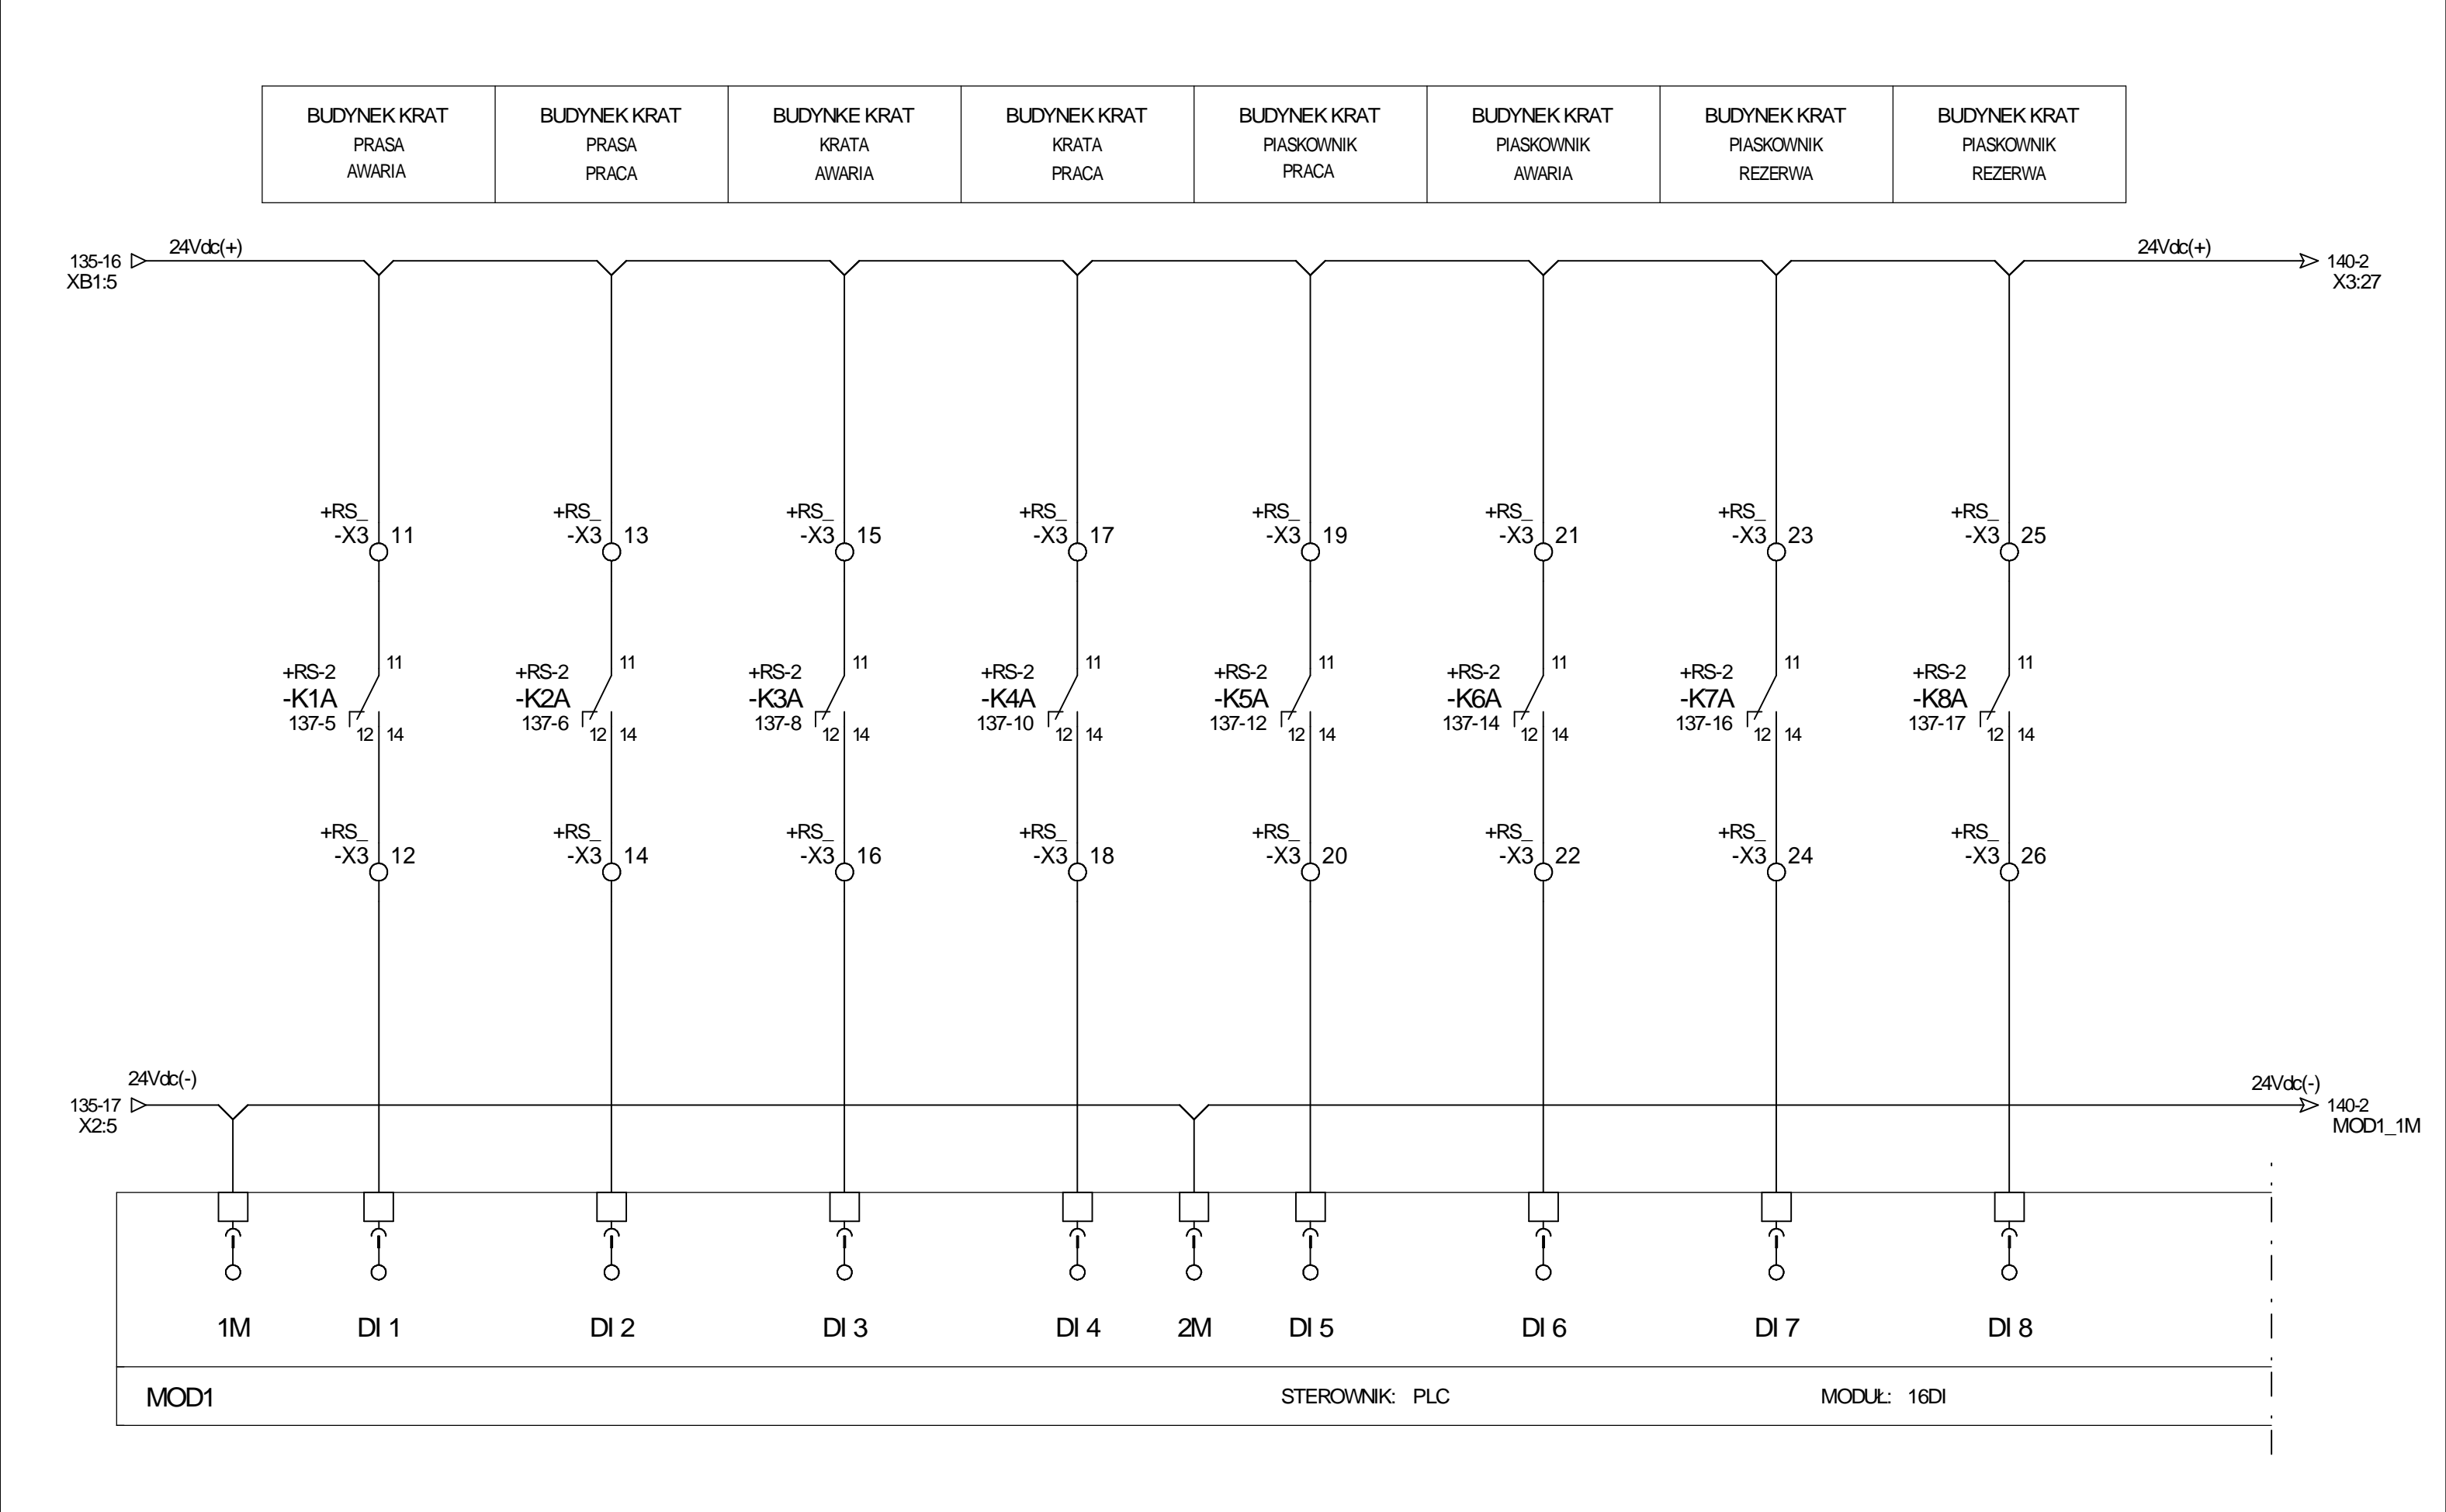

PRZEKROCZENIE ST ENIA GAZÓW PRÓG I		PRZEKROCZENIE ST ENIA GAZÓW PRÓG II		BUDYNEK KRAT DMUCHAWA NR 1 PRACA		BUDYNEK KRAT DMUCHAWA NR 1 AWARIA		BUDYNEK KRAT DMUCHAWA NR 2 PRACA		BUDYNEK KRAT DMUCHAWA NR 2 AWARIA		REZERWA		REZERWA	
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---------	--	---------	--

