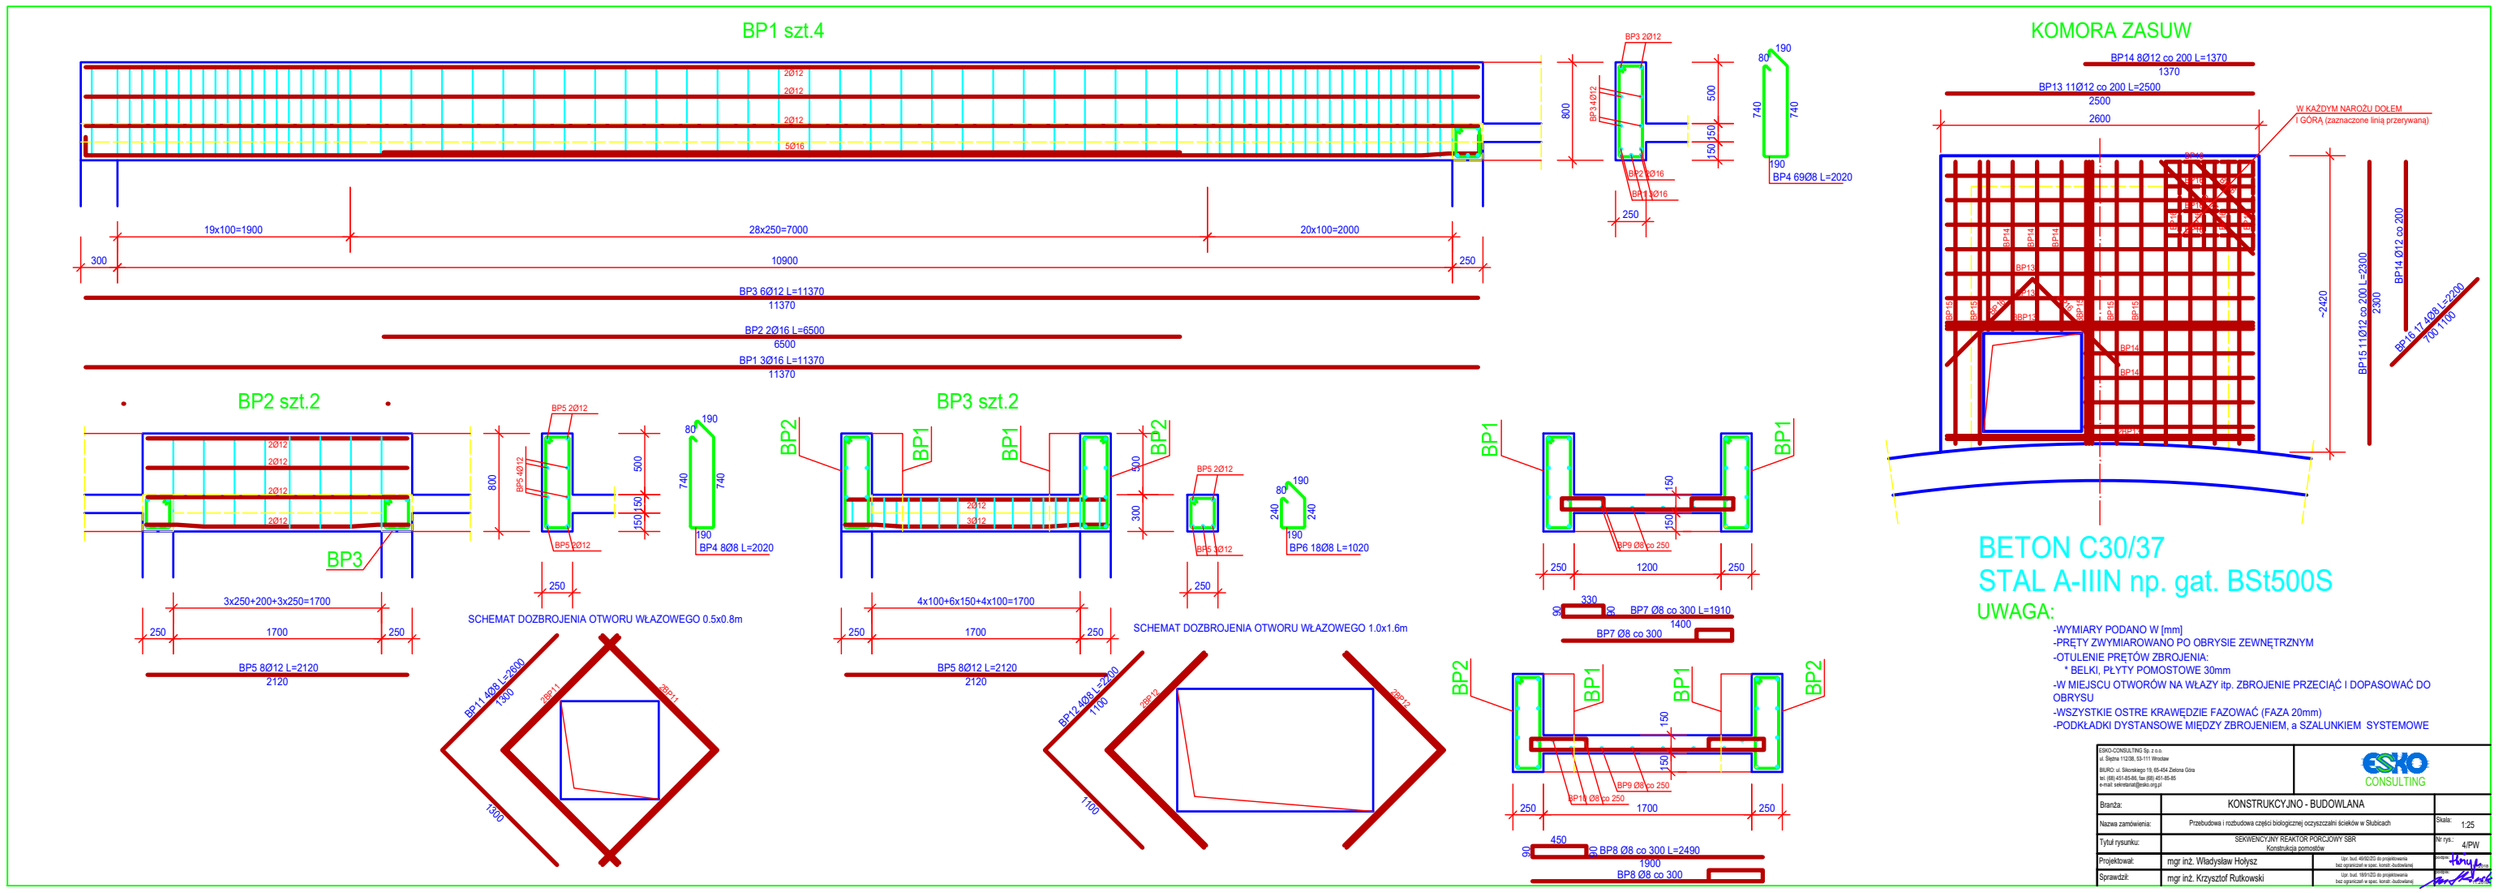
BP1 szt.4
19x100=1900
28x250=7000
20x100=2000
10900
BP3 6Ø12 L=11370
11370
BP2 2Ø16 L=6500
6500
BP1 3Ø16 L=11370
11370
BP4 69Ø8 L=2020
BP2 szt.2
BP3
3x250+200+3x250=1700
1700
BP5 8Ø12 L=2120
2120
BP4 8Ø8 L=2020
SCHEMAT DOZBROJENIA OTWORU WŁAZOWEGO 0.5x0.8m
BP11 4Ø8 L=2600
BP3 szt.2
4x100+6x150+4x100=1700
BP6 18Ø8 L=1020
SCHEMAT DOZBROJENIA OTWORU WŁAZOWEGO 1.0x1.6m
BP12 4Ø8 L=2200
BP7 Ø8 co 300 L=1910
BP7 Ø8 co 300
BP8 Ø8 co 300 L=2490
BP8 Ø8 co 300
KOMORA ZASUW
BP14 8Ø12 co 200 L=1370
1370
BP13 11Ø12 co 200 L=2500
2500
2600
W KAŻDYM NAROŻU DOŁEM I GÓRĄ (zaznaczone linią przerywaną)
BP15 11Ø12 co 200 L=2300
2300
BP14 Ø12 co 200
BP16 17 4Ø8 L=2200
700 1100
~2420
BETON C30/37
STAL A-IIIN np. gat. BSt500S
UWAGA:
-WYMIARY PODANO W [mm]
-PRĘTY ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM
-OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA:
* BELKI, PŁYTY POMOSTOWE 30mm
-W MIEJSCU OTWORÓW NA WŁAZY itp. ZBROJENIE PRZECIĄĆ I DOPASOWAĆ DO OBRYSU
-WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE FAZOWAĆ (FAZA 20mm)
-PODKŁADKI DYSTANSOWE MIĘDZY ZBROJENIEM, a SZALUNKIEM SYSTEMOWE
ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Sępia 112/38, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl
ESKO CONSULTING
Branża: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Słubicach
Skala: 1:25
Tytuł rysunku: SEKWENCYJNY REAKTOR PORCJOWY SBR Konstrukcja pomostów
Nr rys.: 4/PW
Projektował: mgr inż. Władysław Hołysz
Uprawnienia: Upr. bud. 4/93/2/23 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Rutkowski
Uprawnienia: Upr. bud. 19/91/2/23 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej